

No: Dz2019103692



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0259

# 检 验 报 告

认 证 委 托 人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

产品型号名称: JT-BLJC-2LR0E I 1W-B01 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具

检 验 类 别: 型 式 试 验


国家消防电子产品质量监督检验中心


# 国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告


No: Dz2019103692

共 10 页 第 1 页

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| 产品名称             | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具                                                                                                                                                                                                                                                             | 型 号   | JT-BLJC-2LR0E I 1W-B01 |
| 认证委托人            | 深圳市嘉泰智慧科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                 | 检验类别  | 型式试验                   |
| 生 产 者            | 深圳市嘉泰智慧科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生产日期  | 2019 年 8 月             |
| 生产企业             | 深圳市嘉泰智慧科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                 | 抽 样 者 | /                      |
| 抽样基数             | /                                                                                                                                                                                                                                                                             | 抽样地点  | /                      |
| 样品数量             | 6 台                                                                                                                                                                                                                                                                           | 抽样日期  | /                      |
| 样品状态             | 完好                                                                                                                                                                                                                                                                            | 受理日期  | 2019 年 9 月 18 日        |
| 检验依据             | GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》<br>CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》<br>CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》                                                                                                                                                       |       |                        |
| 检验项目             | 全部适用项目（除重复转换试验外）                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                        |
| 检<br>验<br>结<br>论 | <p>经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;"> <br/>           (检验专用章)<br/>           签发日期: 2019年12月20日         </div> |       |                        |
| 备<br>注           | 报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                        |

批准: 

审核: 

编制: 

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

No：Dz2019103692

共 10 页 第 2 页

|       |                                          |     |               |
|-------|------------------------------------------|-----|---------------|
| 认证委托人 | 深圳市嘉泰智慧科技有限公司                            |     |               |
| 通信地址  | 广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A |     |               |
| 联系电话  | 0755-29619269                            | 传 真 | 0755-27863847 |

产品照片



产品型号：JT-BLJC-2LR0E I 1W-B01（图 B. 4）

共 10 页 第 3 页



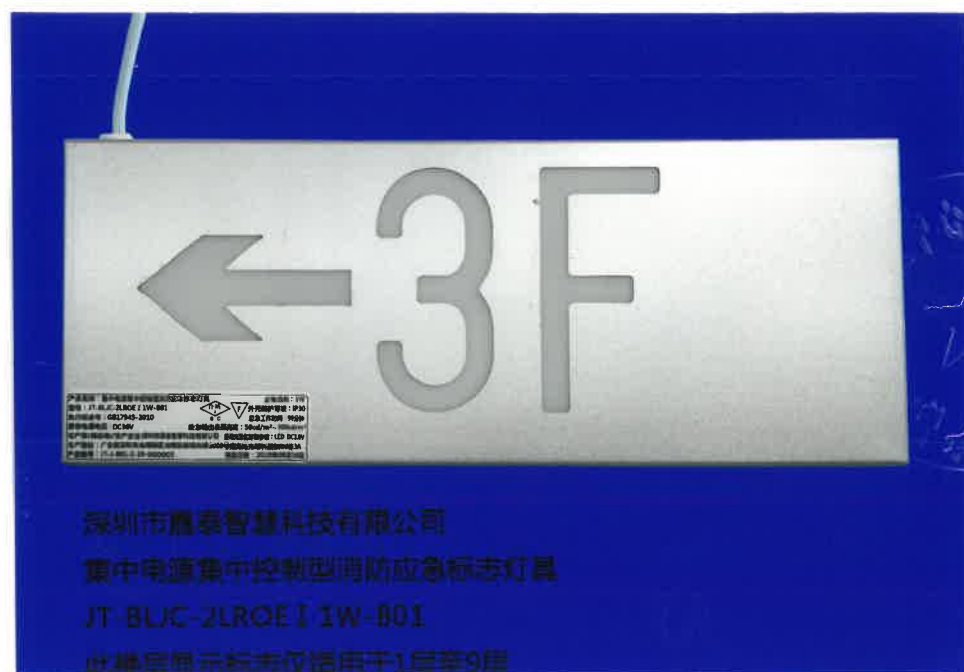
国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

No: Dz2019103692

共 10 页 第 4 页



产品型号: JT-BLJC-2LR0E I 1W-B01 (图 B. 1)



产品型号: JT-BLJC-2LR0E I 1W-B01 (图 B. 5+图 B. 6 3F)

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

No: Dz2019103692

共 10 页 第 5 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
- 2) 型号: JT-BLJC-2LR0E I 1W-B01
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 5) 生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 6) 生产地址: 广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC36V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC3.0V
- 11) 主电功耗: 1W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 340mm×133mm×17mm;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 集中电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 与以下产品配接工作:  
深圳市嘉泰智慧科技有限公司生产的应急照明控制器、应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)和应急照明分配电装置。
- 7) 标志图案仅能显示 1F 至 9F。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC3.0V, 0.06W

型号: LXY-546SGW

生产者: 深圳市雷兴阳实业有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检 验 报 告  
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司  
产品型号：JT-BLJC-2LR0E I 1W-B01

No: Dz2019103692  
共 10 页 第 6 页

| 序号 | 检 验 项 目 | GB17945-2010<br>标准条款号 | 检 验 结 果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 结 论 | 备 注 |
|----|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1  | 试验前检查   | 7.1.4、9、10            | 满足标准要求。<br>(外壳材料种类：标志图案部分为塑料，其它部分为金属)<br>(氧指数 $\geq 28$ )<br>(面板尺寸 (mm)：340 $\times$ 133)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合 格 | /   |
| 2  | 基本功能试验  | 7.2                   | <p>标称应急工作时间：90min<br/>           应急转换时间(s)：<br/>           1# 0.4                  2# 0.4<br/>           应急工作时间：<br/>           1# 108min16s    2# 108min16s<br/>           断开光源或光源不符合要求时，充电 24h、放电 80min，内部发热元件表面温度 (<math>^{\circ}\text{C}</math>)：<br/>           1# 31.4                  2# 30.2<br/>           表面亮度 (<math>\text{cd}/\text{m}^2</math>)：<br/>           1# A 面 (图 B.4) 主电状态转入应急状态：<br/>               120.7 120.6 117.8 116.5 124.3<br/>               120.6 100.6 100.8 119.3 117.7<br/>           放电 80min 后：<br/>               118.4 118.2 115.7 114.3 122.0<br/>               118.5 98.4 98.6 117.1 115.3<br/>           1# B 面 (图 B.4) 主电状态转入应急状态：<br/>               105.6 126.7 130.2 126.4 155.5<br/>               106.7 103.4 111.5 124.7 130.6<br/>           放电 80min 后：<br/>               103.4 124.5 128.0 124.0 153.3<br/>               104.6 101.1 109.4 122.5 128.3<br/>           2# A 面 (图 B.4) 主电状态转入应急状态：<br/>               135.5 165.5 117.2 123.4 130.7<br/>               130.8 135.4 124.7 119.8 120.6<br/>           放电 80min 后：<br/>               133.4 163.2 115.1 121.0 128.5<br/>               128.3 133.1 122.6 117.4 118.4</p> | 合 格 | /   |



国家消防电子产品质量监督检验中心  
检 验 报 告  
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司  
产品型号：JT-BLJC-2LR0E I 1W-B01

No: Dz2019103692  
共 10 页 第 7 页

| 序号 | 检 验 项 目 | GB17945-2010<br>标准条款号 | 检 验 结 果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 结 论 | 备 注 |
|----|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 2  | 基本功能试验  | 7.2                   | 2# B面(图B.4)主电状态转入<br>应急状态:<br>120.5 117.6 105.4 103.2 99.7<br>109.6 121.5 113.4 125.7 106.8<br>放电80min后:<br>118.2 115.3 103.1 101.0 97.5<br>107.3 119.2 111.2 123.6 104.5<br>3# A面(图B.1+图B.5)主电状<br>态转入应急状态:<br>121.9 157.6 140.5 142.6 137.6<br>111.8 105.7 142.6 136.8 111.5<br>放电80min后:<br>119.5 155.3 138.4 140.2 135.3<br>109.6 103.1 140.3 134.4 109.2<br>3# B面(图B.2+图B.5)主电状<br>态转入应急状态:<br>169.5 139.2 140.5 112.6 106.9<br>115.8 135.7 101.1 106.4 105.5<br>放电80min后:<br>167.2 137.1 138.2 110.4 104.7<br>113.4 133.5 99.0 104.1 103.5<br>4# A面(图B.1)主电状态转入<br>应急状态:<br>105.4 107.2 124.5 118.8 142.6<br>133.5 120.7 120.6 134.8 125.9<br>放电80min后:<br>103.1 105.0 122.1 116.4 140.5<br>131.3 118.4 118.2 132.6 123.7<br>4# B面(图B.1)主电状态转入<br>应急状态:<br>110.3 102.6 113.7 104.5 115.6<br>120.7 128.8 106.7 108.1 106.3<br>放电80min后:<br>108.1 100.4 111.5 102.3 113.4<br>118.6 126.7 104.7 106.0 104.3<br>5# A面(图B.1)主电状态转入<br>应急状态:<br>122.1 119.2 107.6 109.3 98.7<br>103.4 109.6 98.4 90.7 102.9<br>放电80min后:<br>120.0 117.0 105.4 107.1 96.5<br>101.1 107.4 96.3 88.5 100.7 | 合 格 | /   |



国家消防电子产品质量监督检验中心  
检 验 报 告  
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

No: Dz2019103692

产品型号：JT-BLJC-2LR0E | 1W-B01

共 10 页 第 8 页

| 序号 | 检 验 项 目      | GB17945-2010<br>标准条款号 | 检 验 结 果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 结 论 | 备 注 |
|----|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 2  | 基本功能试验       | 7.2                   | 5# B面(图B.1)主电状态转入<br>应急状态:<br>106.8 121.6 135.7 140.7 106.2<br>108.4 142.5 135.6 160.7 147.2<br>放电80min后:<br>104.6 119.5 133.2 138.6 104.0<br>106.2 140.3 132.9 158.5 145.0<br>6# A面(图B.5+图B.6 3F)主电<br>状态转入应急状态:<br>115.8 155.4 114.0 108.2 129.7<br>154.5 119.0 120.7 118.2 180.2<br>放电80min后:<br>113.4 153.2 112.0 106.1 127.5<br>152.1 116.9 118.6 116.0 178.1<br>6# B面(图B.5+图B.6 3F)主电<br>状态转入应急状态:<br>105.7 122.5 135.6 160.7 152.3<br>140.7 130.6 125.8 218.0 111.7<br>放电80min后:<br>103.5 120.1 133.4 158.5 150.1<br>138.6 128.4 123.1 216.0 109.4 | 合 格 | /   |
| 3  | 充、放电试验       | 7.3                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —   | /   |
| 4  | 电压波动试验       | 7.5                   | 满足标准要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合 格 | /   |
| 5  | 转换电压试验       | 7.6                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —   | /   |
| 6  | 充、放电耐久<br>试验 | 7.7                   | 1#试样应急工作时间:<br>第一次 107min24s<br>第十次 102min15s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 合 格 | /   |
| 7  | 绝缘电阻试验       | 7.8                   | 主电源输入端与壳体间测得绝缘<br>电阻值:<br>1# 大于 1000MΩ 2# 大于 1000MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合 格 | /   |
| 8  | 接地电阻试验       | 7.9                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —   | /   |
| 9  | 耐压试验         | 7.10                  | 满足标准要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合 格 | /   |

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检 验 报 告  
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

No: Dz2019103692

产品型号：JT-BLJC-2LR0E I 1W-B01

共 10 页 第 9 页

| 序号 | 检 验 项 目      | GB17945-2010<br>标准条款号 | 检 验 结 果                                                                                                                                                                                            | 结 论 | 备 注 |
|----|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 10 | 高温试验         | 7.11                  | 1#表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ):<br>A 面<br>120.1 120.4 117.5 116.2 124.1<br>120.2 102.4 100.5 119.0 117.2<br>B 面<br>105.3 126.4 130.0 126.1 155.3<br>106.7 103.2 115.0 124.3 130.2                     | 合 格 | /   |
| 11 | 低温试验         | 7.12                  | 2#表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ):<br>A 面<br>135.1 165.2 117.0 123.1 130.3<br>130.2 135.1 124.3 119.3 120.2<br>B 面<br>120.1 117.4 105.3 103.0 99.4<br>109.2 121.4 113.2 125.5 106.4<br>应急工作时间: 101min29s | 合 格 | /   |
| 12 | 恒定湿热试验       | 7.13                  | 2#表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ):<br>A 面<br>135.0 165.0 116.8 123.2 130.5<br>130.4 135.0 124.5 119.5 120.4<br>B 面<br>120.0 117.2 105.1 102.8 99.1<br>109.0 121.4 113.0 125.3 106.2                      | 合 格 | /   |
| 13 | 振动试验         | 7.14                  | 2#表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ):<br>A 面<br>135.2 165.1 116.9 123.0 130.7<br>130.5 135.2 124.6 119.7 120.6<br>B 面<br>120.3 117.3 105.3 102.9 99.5<br>109.3 121.5 113.4 125.4 106.4                      | 合 格 | /   |
| 14 | 冲击试验         | 7.15                  | 1#表面亮度 (cd/m <sup>2</sup> ):<br>A 面<br>120.2 120.1 117.3 116.0 124.0<br>120.4 102.6 100.4 119.2 117.3<br>B 面<br>105.5 126.5 130.3 126.2 155.4<br>106.8 103.3 115.2 124.5 130.4                     | 合 格 | /   |
| 15 | 外壳防护等级<br>试验 | 7.23                  | 1#、2#试样的外壳防护等级符合<br>IP30 要求。                                                                                                                                                                       | 合 格 | /   |

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检 验 报 告  
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

№：Dz2019103692

产品型号：JT-BLJC-2LR0E I 1W-B01

共 10 页 第 10 页

| 序号 | 检 验 项 目      | GB17945-2010<br>标准条款号 | 检 验 结 果 | 结 论 | 备 注 |
|----|--------------|-----------------------|---------|-----|-----|
| 16 | 表面耐磨性能<br>试验 | 7.24                  | —       | —   | /   |
| 17 | 抗冲击试验        | 7.25                  | —       | —   | /   |

以下空白。







# 中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2020081815000080

认证委托人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

地 址: 广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A

生 产 者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司(H007552)

地 址: 广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A

生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

地 址: 广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A

产 品 名 称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具

认 证 单 元: JT-BLJC-2LR0E I 1W-B01

内含: JT-BLJC-2LR0E I 1W-B01(主型)

JT-BLJC-1LR0E I 1W-B01

JT-BLJC-1X0E I 1W-B01C

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-09

产 品 标 准: GB 17945-2010

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-C18-03: 2020、强制性产品认证实施细则 CCCF-CCC-09 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-02-20

发(换)证日期: 2021 年 01 月 08 日 有效期至: 2025 年 02 月 19 日

注: 本证书系第 1 次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 和

中国消防产品信息网站 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0330204





# 中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附件: (1/1)

证书编号: 2020081815000080

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具

认证单元: JT-BLJC-2LR0E I 1W-B01

内含: JT-BLJC-2LRE I 1W-B01F

JT-BLJC-1LRE I 1W-B01F

注: 此证书附件与证书同时使用时有效

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 和

中国消防产品信息网站 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



发证机构名称 (盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0330203





# 中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2020081815000080

认证委托人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司 (H007552)

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司光明分公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨路3333号A5栋3层

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具

认证单元: JT-BLJC-2LROE I 1W-B01

内含: JT-BLJC-2LROE I 1W-B01 (主型)

JT-BLJC-1LROE I 1W-B01

JT-BLJC-1XOE I 1W-B01C

JT-BLJC-2LRE I 1W-B01F

JT-BLJC-1LRE I 1W-B01F

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-09

产品标准: GB 17945-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-03: 2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-09的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2020-02-20

发(换)证日期: 2023年03月08日 有效期至: 2025年02月19日

注: 本证书系第3次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 和

中国消防产品信息网站 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P

发证机构名称 (盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0363940