

No: Dz2018104841



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

产品型号名称: JT-ZFJC-E9W-L301-09A 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具

检 验 类 别: 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz2018104841

共 5 页 第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	型 号	JT-ZFJC-E9W-L301-09A
认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	生产日期	2018 年 6 月
生产企业	深圳市嘉泰智慧科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018 年 9 月 14 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2018 年 12 月 12 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		


批准:



审核:



编制:




国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018104841

共 5 页 第 2 页

认证委托人	深圳市嘉泰智慧科技有限公司		
通信地址	广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A		
联系电话	0755-29619269	传 真	0755-27863847

产品照片

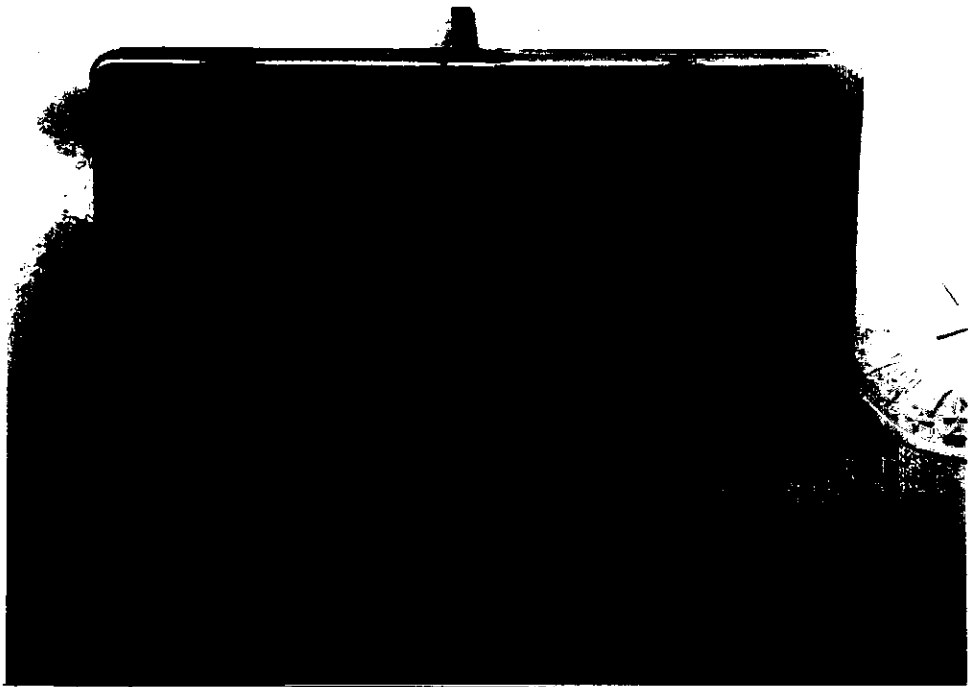

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018104841

共 5 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具
- 2) 型号: JT-ZFJC-E9W-L301-09A
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 5) 生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司
- 6) 生产地址: 广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3A
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC24V 或 DC36V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC3.0V
- 11) 主电功耗: 9W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 光源: 类别: LED;
- 2) 应急控制方式: 集中控制型;
- 3) 应急供电形式: 集中电源型;
- 4) 工作方式: 非持续型;
- 5) 与以下产品配接工作:
深圳市嘉泰智慧科技有限公司生产的应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)、应急照明控制器和应急照明分配电装置。

三、产品关键件描述:

LED 光源
规格: DC3.0V, 0.2W
型号: JPS-T2835WCJ-YCH2
生产者: 深圳市极品照明科技有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司

№：Dz2018104841

产品型号：JT-ZFJC-E9W-L301-09A

共 5 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：灯罩部分为塑料，其它部分为金属) (氧指数 ≥ 28)	合 格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间： 90min 应急转换时间(s)： 1# 0.2 2# 0.2 应急工作时间： 1# 110min25s 2# 110min25s 主电状态转入应急状态的光通量(lm)： 1# 552.7 2# 540.4 放电 80min 后光通量(lm)： 1# 533.6 2# 526.7 断开光源或光源不符合要求时， 充电 24h、放电 80min，内部发热 元件表面温度(℃)： 1# 33.5 2# 33.8	合 格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	重复转换试验	7.4	满足标准要求。	合 格	/
5	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/
6	转换电压试验	7.6	—	—	/
7	充、放电耐久 试验	7.7	1#试样应急工作时间： 第一次 110min36s 第十次 104min11s	合 格	/
8	绝缘电阻试验	7.8	主电源输入端与壳体间测得绝缘 电阻值 1#大于 1000M Ω 2#大于 1000M Ω	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：深圳市嘉泰智慧科技有限公司
产品型号：JT-ZFJC-E9W-L301-09A

№: Dz2018104841
共 5 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
9	接地电阻试验	7.9	—	—	/
10	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
11	高温试验	7.11	试验后，1#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm) 546.2	合 格	/
12	低温试验	7.12	试验后，2#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm) 532.6 应急工作时间 102min48s	合 格	/
13	恒定湿热试验	7.13	试验后，2#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm) 536.4	合 格	/
14	振动试验	7.14	试验后，2#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm) 535.1	合 格	/
15	冲击试验	7.15	试验后，1#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm) 548.9	合 格	/
16	外壳防护等级试验	7.23	1#、2#试样的外壳防护等级符合 IP30 要求。	合 格	/
17	表面耐磨性能试验	7.24	—	—	/
18	抗冲击试验	7.25	—	—	/
以下空白。					



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2019081815000015

认证委托人: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产者: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司 (H007552)

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨大道3333号新健兴科技工业园A5栋3层

生产企业: 深圳市嘉泰智慧科技有限公司光明分公司

地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区光侨路3333号A5栋3层

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具

认证单元: JT-ZFJC-E9W-L301-09A

内含: JT-ZFJC-E9W-L301-09A (主型)

JT-ZFJC-E5W-L301-05A

JT-ZFJC-E9W-L013-09A

JT-ZFJC-E5W-L013-05A

JT-ZFJC-E9W-L411-09

JT-ZFJC-E5W-L411-05

产品认证实施规则: CNCA-C18-03: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-09

产品标准: GB 17945-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C18-03: 2020、强制性产品认证实施细则CCCF-CCC-09的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-01-04

发(换)证日期: 2023年03月08日 有效期至: 2024年01月03日

注: 本证书系第2次变更

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称 (盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0371181



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附件：(1/1)

证书编号：2019081815000015

产品名称：集中电源集中控制型消防应急照明灯具

认证单元：JT-ZFJC-E9W-L301-09A

内含：JT-ZFJC-E3W-L411-03

JT-ZFJC-E9W-L412-09

JT-ZFJC-E5W-L412-05

JT-ZFJC-E3W-L412-03

JT-ZFJC-E9W-L703-09

JT-ZFJC-E5W-L703-05

注：此证书附件与证书同时使用时有效

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称 (盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号

100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0371182